



Nr. 908/01.02.2018


Către,

Manager,

Dr. Dan MORARU

Conform Ordinului 1101/2016 ,cap.2, pct.2, litera g (răspunde de afișarea pe site-ul propriu al unității a informațiilor statistice (rata trimestrială și anuală de incidență, rata de prevalență, incidența trimestrială și anuală defalcată pe tipuri de infecții și pe secții) privind infecțiile asociate asistenței medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienței curățeniei și dezinfecției, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticilor de rezervă;) vă atasăm următoarele

Trendul incidenței infecțiilor asociate asistenței medicale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Bv (2006-2017)

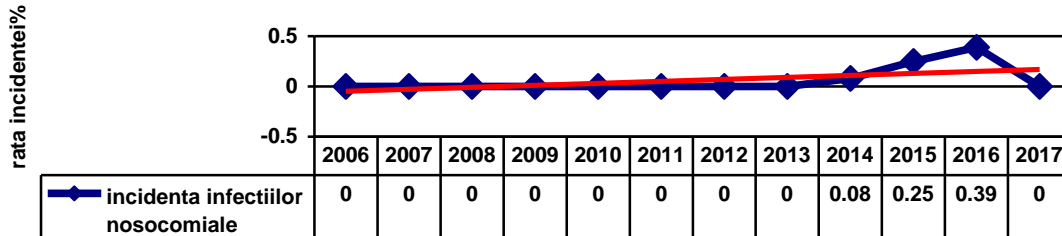

Rezultatele autocontrolului efectuat în anul 2017 în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Rezultatele autocontrolului efectuat în trim. I -2017 în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Aeromicrofloră		
	Rezultate corespunzătoare DA/NU	Recomandări (măsurile instituite)
Total probe= 36	36 corespunzătoare din 36 probe recoltate	Menținerea ritmului corespunzător de curățenie și dezinfecție curentă și terminală (nebulizare) și a protocoalelor de lucru.



Probe recoltate de pe suprafețe și obiecte

	Rezultate corespunzătoare DA/NU	Recomandări (măsuri instituite)
Total probe = 60	60 corespunzătoare din 60 probe recoltate	Menținerea corespunzătoare a ritmului de curățenie și dezinfecție curentă și terminală la nivelul tuturor suprafețelor.

Probe recoltate de pe mâinile personalului

	Rezultate corespunzătoare DA/NU	
22 probe – asistenți medicali din care 3 probe după dezinfecție cu Desderman 8 probe – personal de curățenie din care 2 după dezinfecție cu Desderman 12 probe personal bloc alimentar - din care 1 probă după dezinfecție cu Desderman	42 corespunzătoare din 42 probe	Respectarea permanentă a igienei mâinilor. Respectarea etapelor de spălare a mâinilor.

Probe de sterilitate

	Rezultate corespunzătoare DA/NU	Recomandări (măsuri instituite)
Total 6 probe	6 corespunzătoare (sterile) din 6 probe recoltate	Respectarea permanentă a tuturor etapelor sterilizării.

Rezultatele autocontrolului efectuat în trim. II -2017 în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Aeromicrofloră

	Rezultate corespunzătoare DA/NU	Recomandări (măsuri instituite)
Total probe= 39	39 corespunzătoare din 39 probe recoltate	Menținerea ritmului corespunzător de curățenie și dezinfecție curentă și terminală (nebulizare) și a protocolurilor de lucru.

Probe recoltate de pe suprafețe și obiecte

	Rezultate corespunzătoare DA/NU	Recomandări (măsuri instituite)
Total probe = 49	49 corespunzătoare din 49 probe recoltate	Menținerea corespunzătoare a ritmului de curățenie și dezinfecție curentă și terminală la nivelul tuturor suprafețelor.



Probe recoltate de pe mâinile personalului		
	Rezultate corespunzătoare DA/NU	Recomandări (măsurile instituite)
16 probe –asistenți medicali din care 1 probă după dezinfecție cu Desderman, 5 probe –personal de curățenie din care 1 probă după dezinfecție cu Desderman 8 probe-personal bloc alimentar	29 probe corespunzătoare din 29 probe recoltate	Respectarea permanentă a igienei mâinilor. Respectarea etapelor de spălare a mâinilor.
Probe de sterilitate		
Locația controlată	Rezultate corespunzătoare DA/NU	Recomandări (măsurile instituite)
Bronhologie- 2 probe: suprafață bronhoscop după sterilizare cu Anioxyde 1000	2 Da	
Bronhologie-2 probe: soluție Anioxyde 1000	2 Da	
Total 4 probe	4 corespunzătoare (sterile) din 4 probe recoltate	Respectarea permanentă a tuturor etapelor sterilizării.

Rezultatele autocontrolului efectuat în trim. III -2017 în cadrul Spitalului Clinic de Pneumofiziologie Brașov

Aeromicrofloră		
	Rezultate corespunzătoare DA/NU	Recomandări (măsurile instituite)
Total probe= 30	30 corespunzătoare din 30 probe recoltate	Menținerea ritmului corespunzător de curățenie și dezinfecție curentă și terminală (nebulizare) și a protocoalelor de lucru.
Probe recoltate de pe suprafețe și obiecte		
	Rezultate corespunzătoare DA/NU	Recomandări (măsurile instituite)
Total probe = 30	30 corespunzătoare din 30 probe recoltate	Menținerea corespunzătoare a ritmului de curățenie și dezinfecție curentă și terminală la nivelul tuturor suprafețelor.



Probe recoltate de pe mâinile personalului

	Rezultate corespunzătoare DA/NU	Recomandări (măsuri instituite)
12 probe –asistenți medicali din care 1 probă după dezinfecție cu Desderman, 3 probe –personal de curățenie din care 1 probă după dezinfecție cu Desderman 4 probe-personal bloc alimentar	21probe corespunzătoare din 21 probe recoltate	Respectarea permanentă a igienei mâinilor.Respectarea etapelor de spălare a mâinilor.

Probe de sterilitate

Locația controlată	Rezultate corespunzătoare DA/NU	Recomandări (măsuri instituite)
Bronhologie- 2probe:suprafață bronhoscop după sterilizare cu Anioxyde 1000	2 Da	
Bronhologie-2 probe:soluție Anioxyde 1000	2 Da	
Total 4 probe	4 corespunzătoare (sterile)din 4 probe recoltate	Respectarea permanentă a tuturor etapelor sterilizării.

Rezultatele autocontrolului efectuat în trim. IV -2017 în cadrul Spitalului Clinic de Pneumofiziologie Brașov

Aeromicrofloră

	Rezultate corespunzătoare DA/NU	Recomandări (măsuri instituite)
Total probe= 27	27 corespunzătoare din 27 probe recoltate	Menținerea ritmului corespunzător de curățenie și dezinfecție curentă și terminală (nebulizare) și a protocoalelor de lucru.

Probe recoltate de pe suprafețe și obiecte

	Rezultate corespunzătoare DA/NU	Recomandări (măsuri instituite)
Total probe = 23	23 corespunzătoare din 23 probe corespunzătoare	Menținerea corespunzătoare a ritmului de curățenie și dezinfecție curentă și terminală la nivelul tuturor suprafețelor.




Probe recoltate de pe mâinile personalului

	Rezultate corespunzătoare DA/NU	Recomandări (măsuri instituite)
3 probe –asistenți medicali din care 1 probă după dezinfecție cu Desderman, 2 probe –personal de curățenie din care 1 probă după dezinfecție cu Desderman 3 probe-personal bloc alimentar alimentar	8 probe corespunzătoare din 8 recoltate	Respectarea Precauțiilor Universale

Probe de sterilitate

Locația controlată	Rezultate corespunzătoare DA/NU	Recomandări (măsuri instituite)
Bronhologie- 1 probă:suprafață bronhoscop după sterilizare cu Anioxyde 1000	1 Da	
Bronhologie-1 probă:soluție Anioxyde 1000	1 Da	
Total 2 probe	2 corespunzătoare (sterile) din 2 probe recoltate	Respectarea permanentă a tuturor etapelor sterilizării. Respectarea permanentă a igienei mâinilor.Respectarea etapelor de spălare a mâinilor.

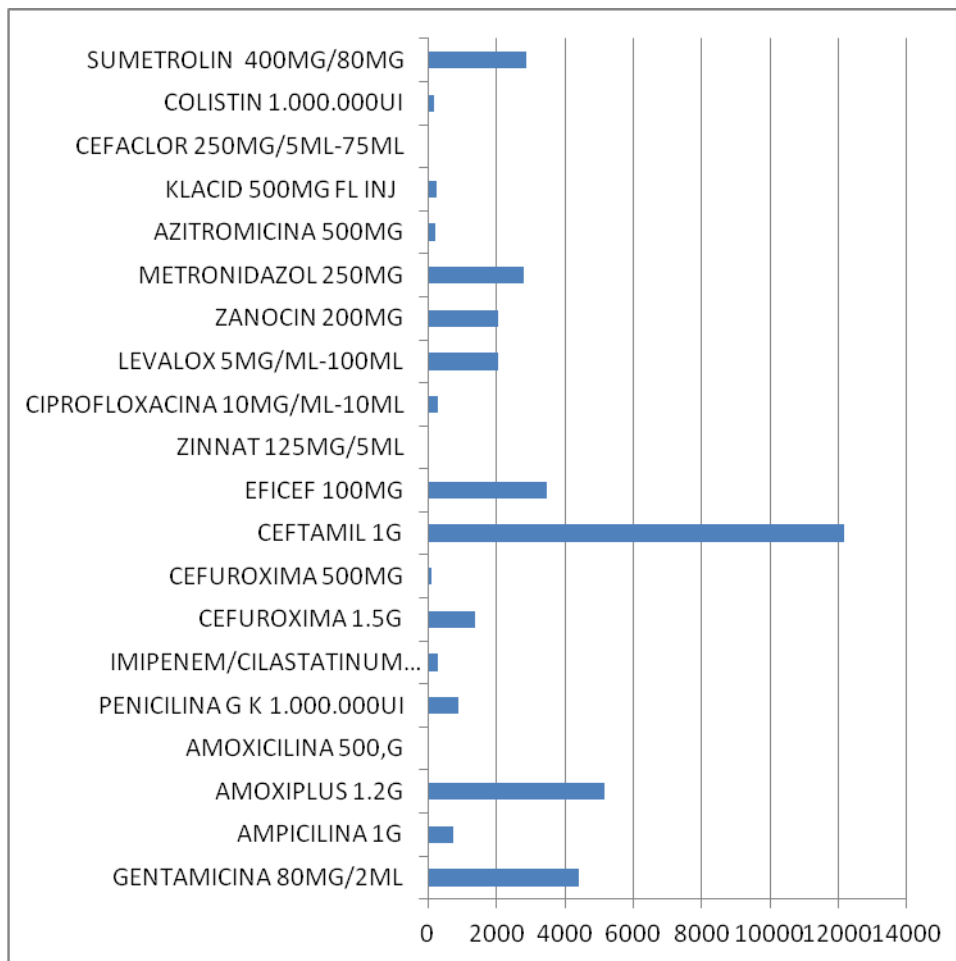

CONSUMUL DE ANTIBIOTICE NETUBERCULOASE PENTRU 2017

Din analiza datelor se constată:


- dublarea consumului de CEFTAMIL,
- consumul antibioticelor de rezervă pentru infecții altele de cât tuberculoza respectiv Imipenem, Meropenem, Colistin și Amikacină, a scăzut față de anul 2016,
- unele dintre aceste antibiotice de rezervă, respectiv Meropenem și Amikacină nu au mai fost prescrise.



ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii, nr. 12, Cod 500.118
Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax.: 0372.870.370
e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

Operator de date cu caracter personal nr.: 16.235

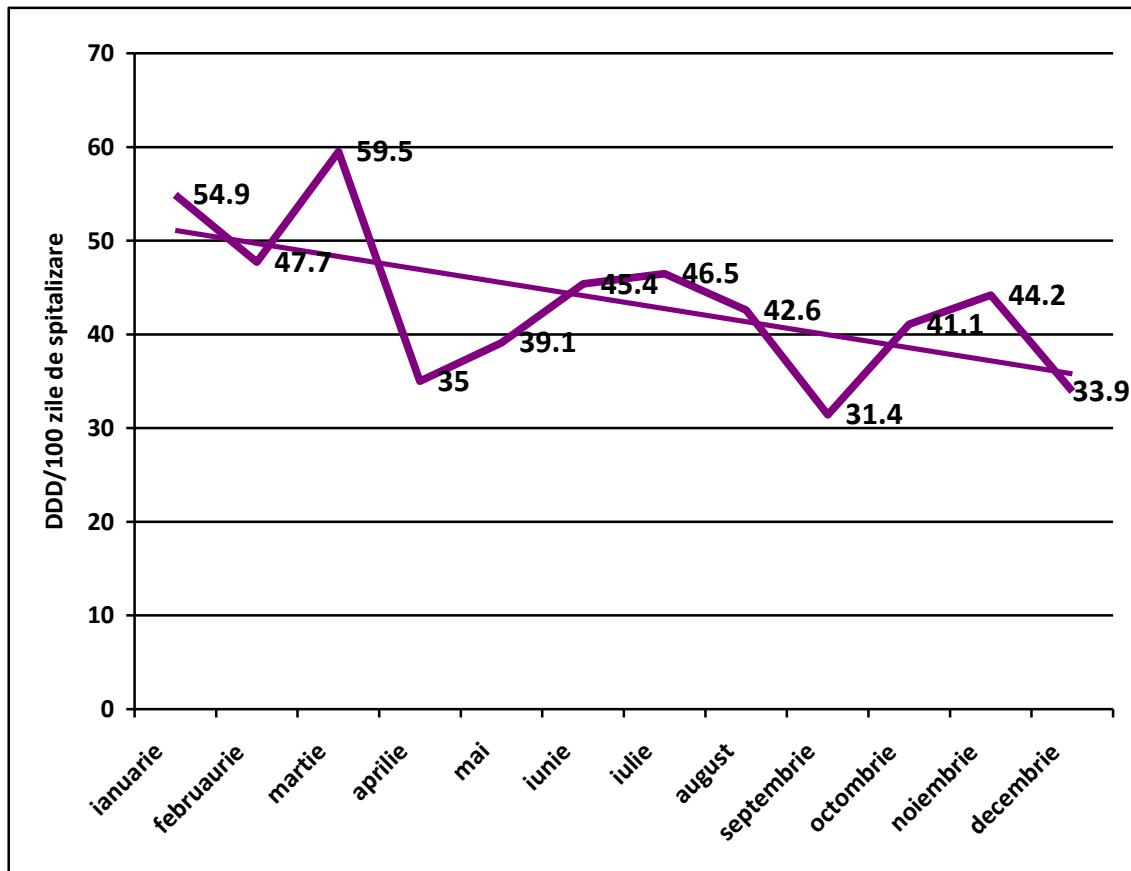

Trendul consumului de antibiotice pe anul 2017*

*Consumul de antibiotice exprimat în DDD (doză zilnică definită pe 100 de zile spitalizare per pacient)

CPCIN

Medic primar epidemiolog
Dr. Godri Dora Ana

As. pr. igienă Coșerea Luminița